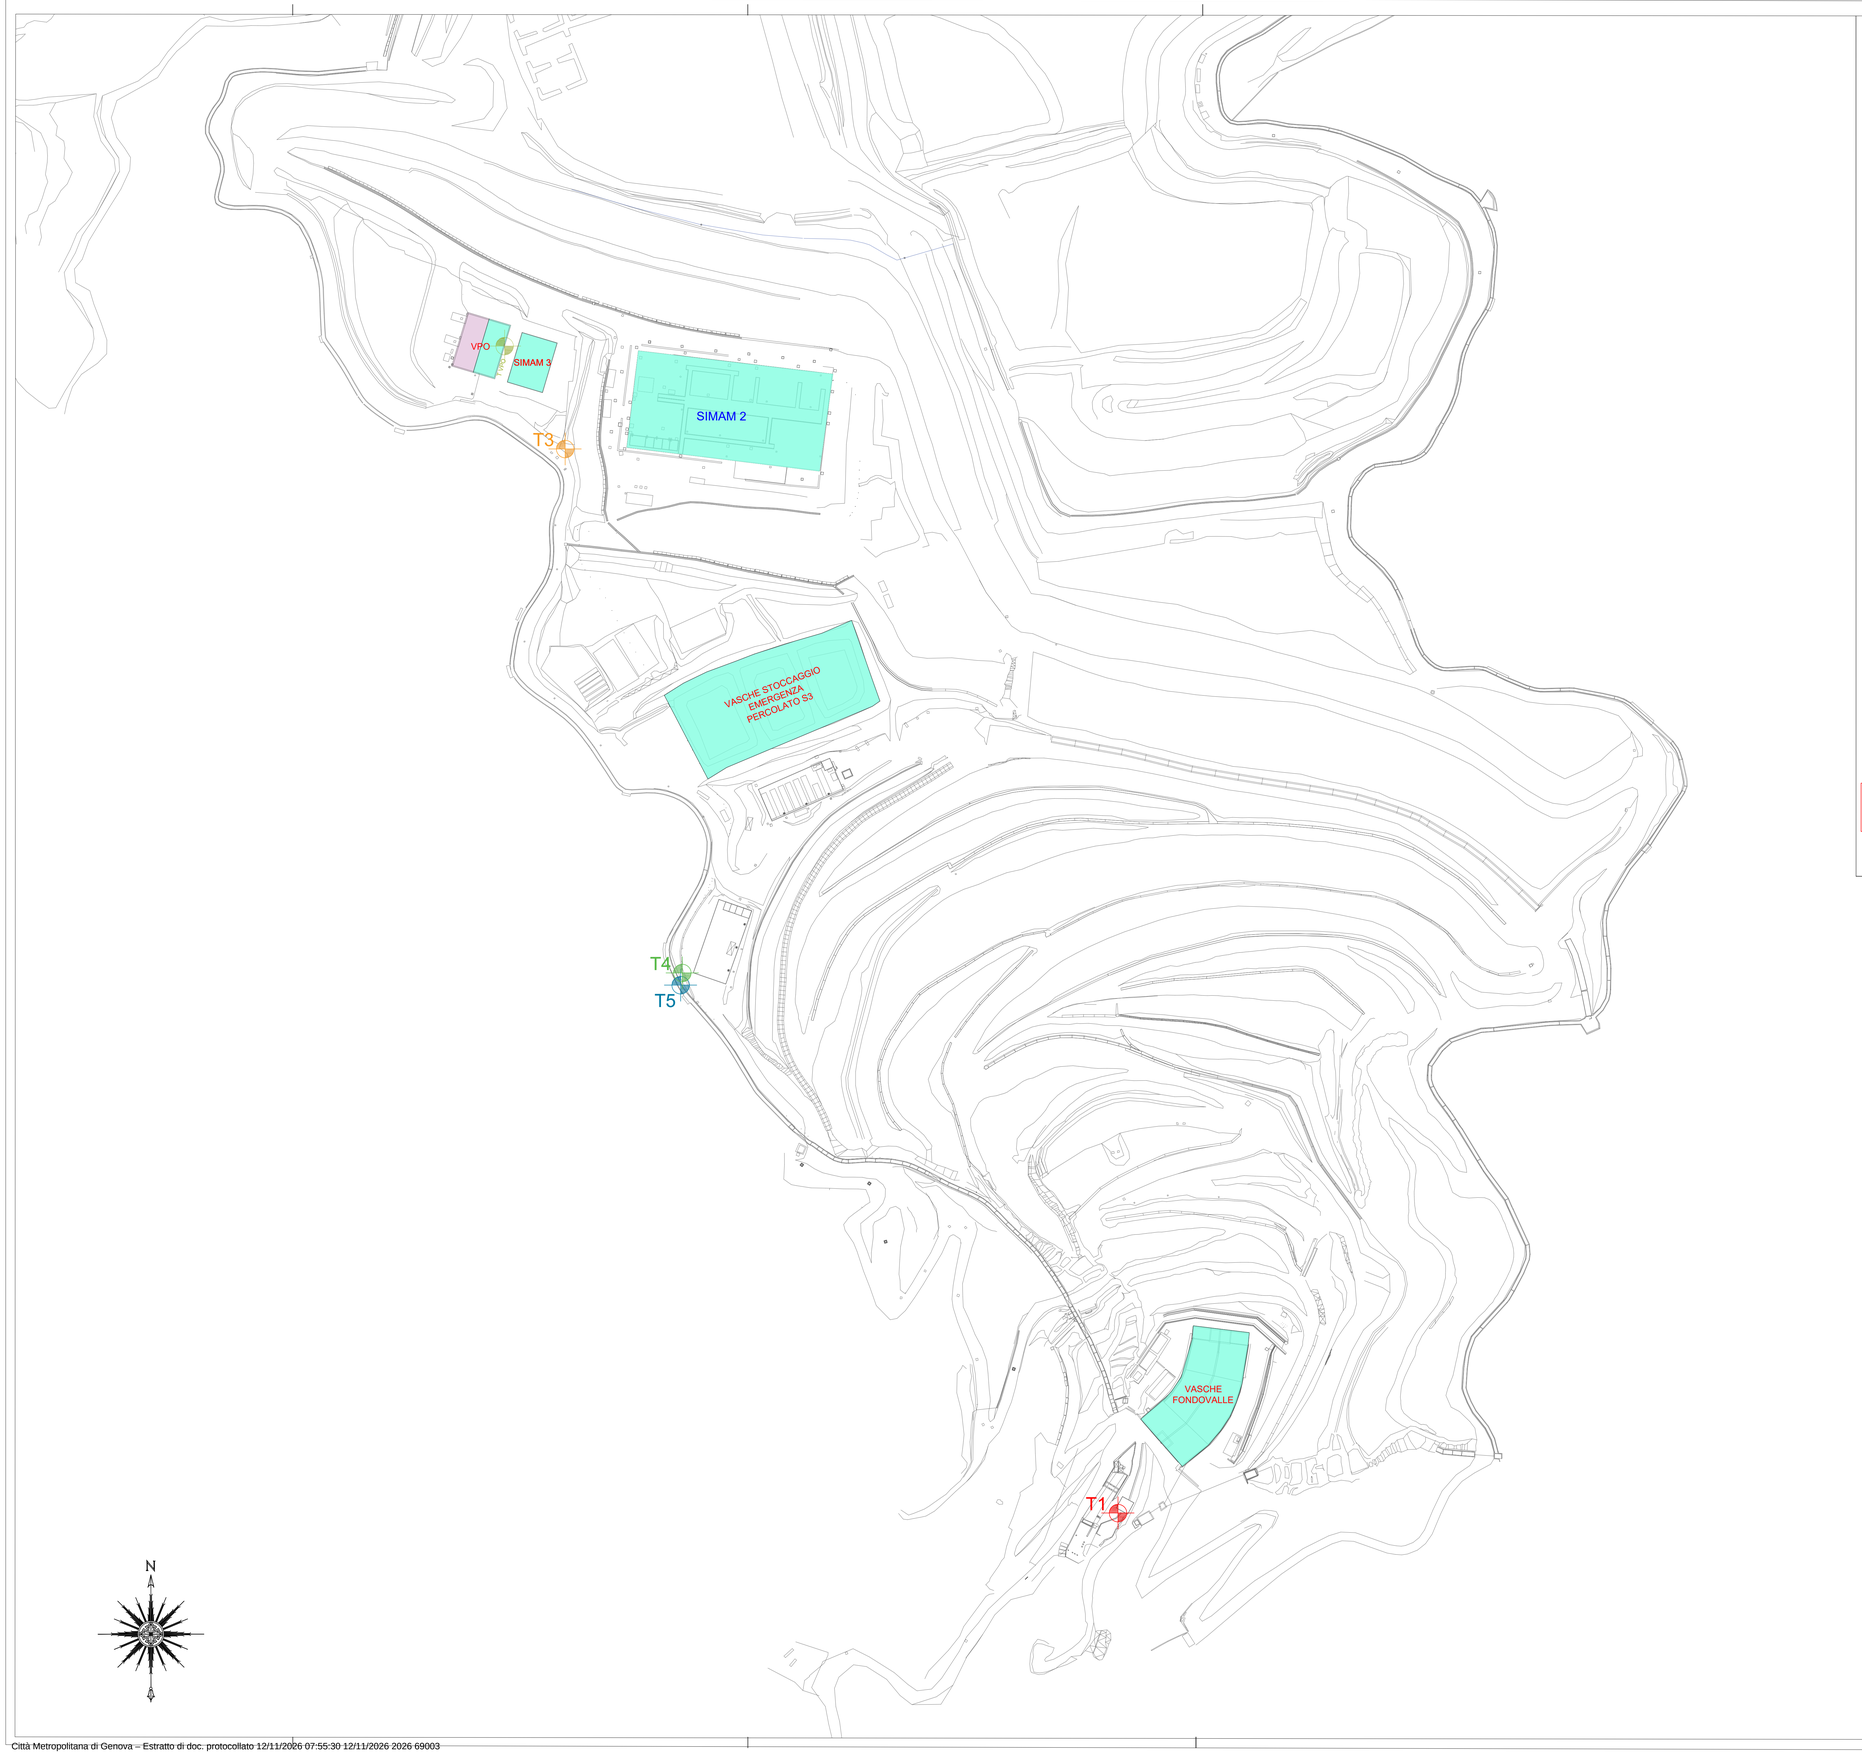



LEGENDA

- T1 PUNTO DI CAMPIONAMENTO PERCOLATO TAL QUALE
- T3 PUNTO DI CAMPIONAMENTO PERCOLATO IN INGRESSO IMPIANTO SIMAM2
- T4 PUNTO DI CAMPIONAMENTO PERMEATO CON SCARICO IN IMPIANTO DI DEPURAZIONE CITTADINO
- T5 PUNTO DI CAMPIONAMENTO PERMEATO CON SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (SPONDA DX)
- TVPO PUNTO DI CAMPIONAMENTO PERCOLATO PROVENIENTE DA VASCA DI STOCCAGGIO VPO
- TMIX PUNTO DI CAMPIONAMENTO MIX PERMEATO (T4) E PERCOLATO TAL QUALE (T1)

		DATA	ANNOTAZIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
REVISIONE		DATA	ANNOTAZIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
REVISIONE		DATA	ANNOTAZIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
REVISIONE		DATA	ANNOTAZIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
REVISIONE		DATA	ANNOTAZIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
REVISIONE		DATA	ANNOTAZIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
EMISSIONE	0	DATA 11/11/26	ANNOTAZIONI	DISEGNATO MP	VERIFICATO	APPROVATO

amiu Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.
CENTRALINO Tel. 010/5584500

DIREZIONE GENERALE
Via G. D'Annunzio 27
AREA GIST Gestione Impianti Sviluppo Innovativo, Tecnologico - Energy Manager/CAMB

DISCARICA SCARPINO

Localizzazione dell'intervento : **Loc. Scarpino - Comune Genova**

OGGETTO DELLA TAVOLA :

Planimetria relativa ai punti di campionamento del percolato/concentrato aggiornato a settembre 2026

SCALA: ☐ 1 : 20 ☐ 1 : 500 ☐ 1 : 5000 ☐ 1 : 100 ☐ 1 : 1000 ☐ 1 : 200 ☐ 1 : 2000 ☒ VARIE

Tav. N. 1 — Tot. Tav. 1

Progettista :
Indirizzo : Tel. :
Titolo : Cod. Fisc. :

FIRMA CON TIMBRO PROFESSIONALE

N. PROGRESSIVO REGISTRAZIONE	ANNO REGISTRAZIONE	REV.	ANNO REVISIONE		
				Posizione file	scarpino punti campionamento rev novembre.dwg
				Cod. Commessa	
—	—	-	—	Data stampa	novembre 2026

RILIEVO ESEGUITO CON STRUMENTAZIONE : **Leica GS-18 I**

ELABORAZIONE GRAFICA ESEGUITA CON PROGRAMMA : **Autocad 2026**

NOMINATIVO		FIRMA
GIST-CAMB	Geom. Maurizio PISTARINO	
GIST	Ing. Cesare CAVANNA	

Città Metropolitana di Genova – Estratto di doc. protocollato 12/11/2026 07:55:30 12/11/2026 2026 69003